


DEUTSCH - STATISCHE KÜHLWANNE / ČESKY - CHLADÍCÍ VANA STATICKÁ

DANSK - KØLEBRØND STATISK

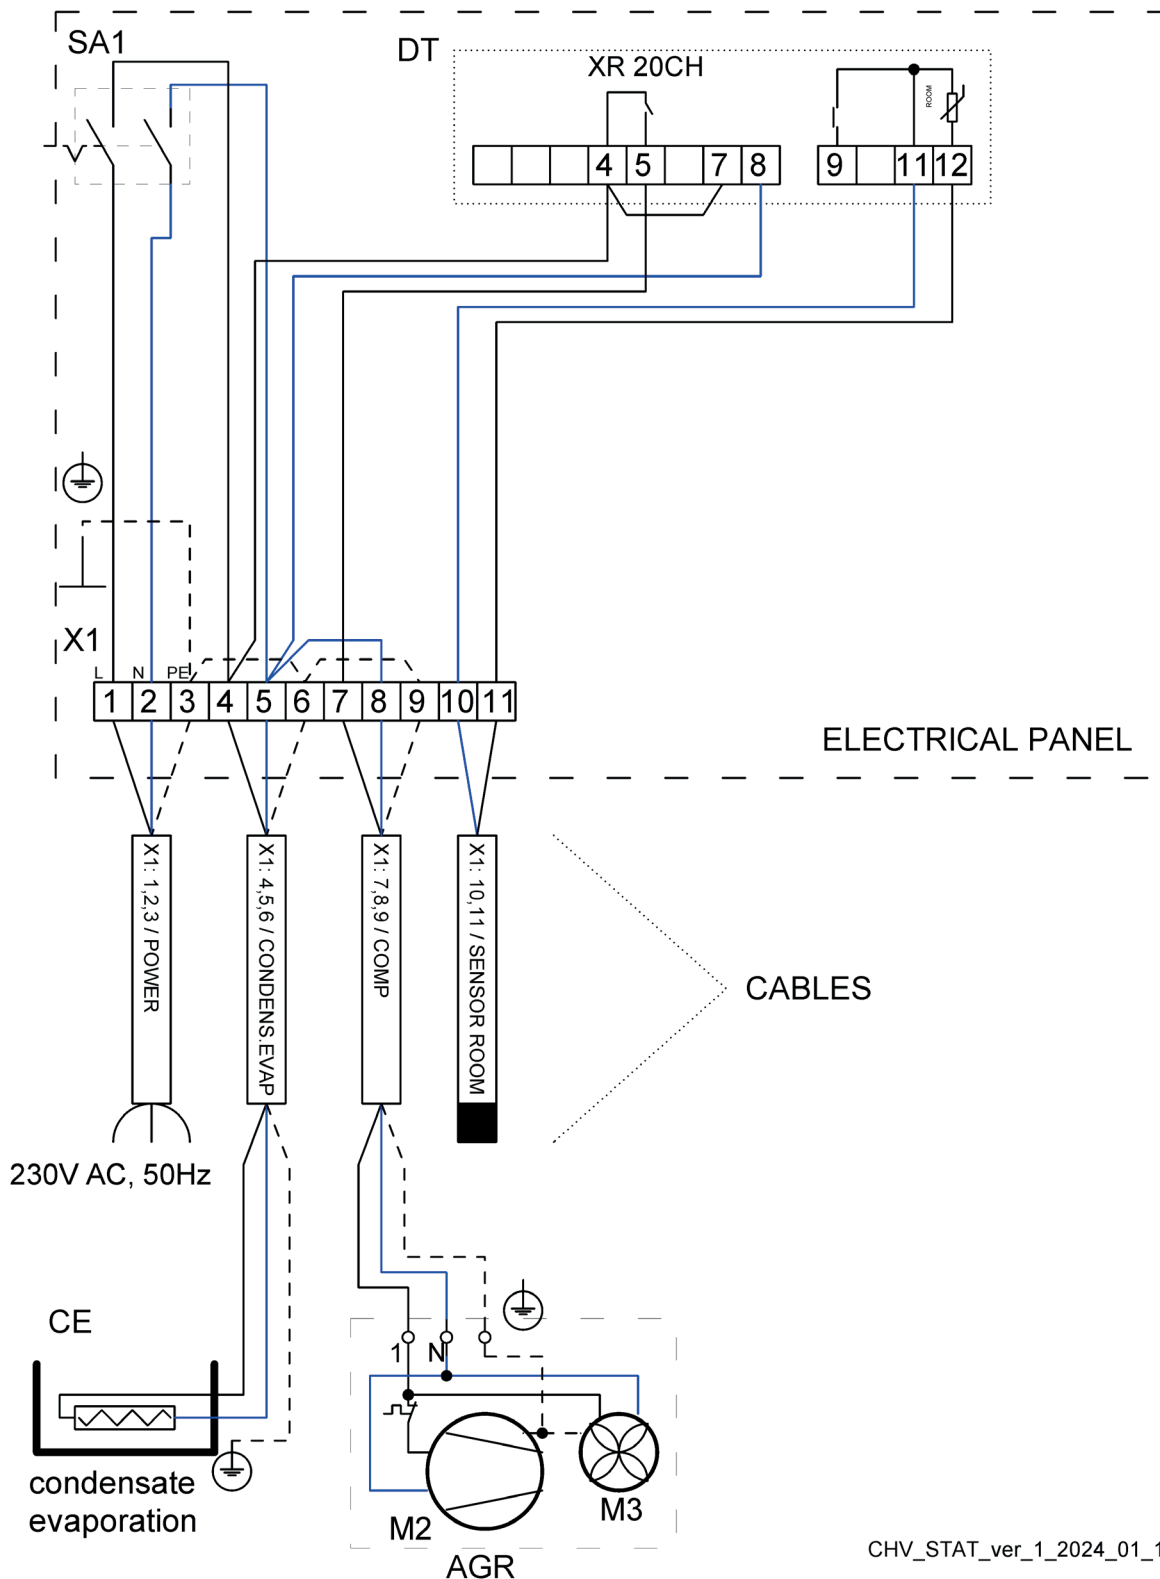

CHV_STAT_ver_1_2024_01_16

| ENGLISH | DEUTSCH | ČESKY | DANSK |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| SA1 - Main switch | SA1 - Hauptschalter | SA1 - Hlavní vypínač | SA1 - Hovedafbryder |
| DT - Control unit | DT - Steuereinheit | DT - Řídící jednotka | DT - Kontrolenhed |
| X1 - Connecting terminal block | X1 - Anschlussklemmenblock | X1 - Propojovací svorkovnice | X1 - Tilslutningsklemme |
| AGR - Cooling unit | AGR - Aggregat | AGR - Agregát | AGR - Aggregat |
| M2 - Compressor motor | M2 - Kompressormotor | M2 - Motor kompresoru | M2 - Kompressor motor |
| M3 - Condenser fan motor | M3 - Ventilatormotor für Kondensator | M3 - Motor ventilátoru kondenzátoru | M3 - Kondensatorblæsermotor |
| CE - Condensate evaporation | CE - Kondensatverdunstung | CE - Odpařování kondenzátu | CE - Fordampning af kondensat |